



An AIRXCEL Brand

INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR 4661X SERIES UNDER BUNK/CABINET AIR CONDITIONER

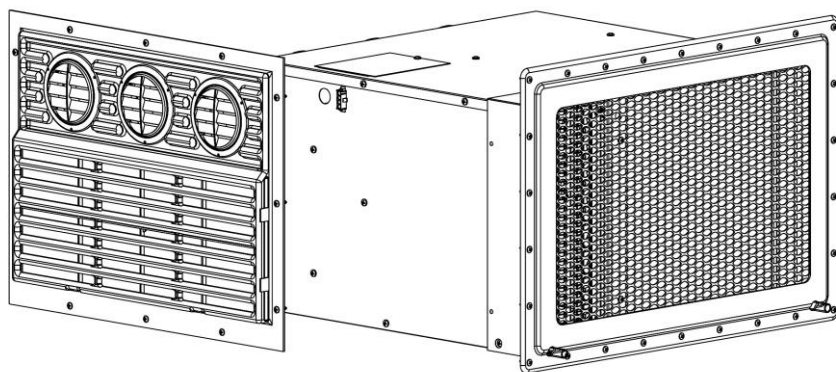


TABLE OF CONTENTS

I.	Warnings	2
II.	Required Components and Materials	2
III.	Unit Figures	3
IV.	General Information	4
V.	Unit Installation	4
VI.	115 VAC Electrical Wiring	4
VII.	Thermostat and 12 VDC Wiring	4
VIII.	Checkout	5
IX.	Operation and Maintenance Instructions	5
X.	Warranty	6
XI.	Optional Extended Warranty	14

I. WARNINGS

IMPORTANT NOTICE

These instructions are for the use of qualified individuals specially trained and experienced in installation of this type equipment and related system components.

Installation and service personnel are required by some states to be licensed. **PERSONS NOT QUALIFIED SHALL NOT INSTALL NOR SERVICE THIS EQUIPMENT.**

NOTE

The words "Shall" or "Must" indicate a requirement which is essential to satisfactory and safe product performance.

The words "Should" or "May" indicate a recommendation or advice which is not essential and not required but which may be useful or helpful.

WARNING! – SHOCK HAZARD

To prevent the possibility of severe personal injury or equipment damage due to electrical shock, always be sure the electrical power source to the appliance is disconnected before performing service.

CAREFULLY FOLLOW ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS BOOKLET TO AVOID DAMAGE TO THE EQUIPMENT, PERSONAL INJURY OR FIRE.

WARNING!

Improper installation may damage equipment, can create a hazard and will void the warranty.

The use of components not tested in combination with these units will void the warranty, may make the equipment in violation of state codes, may create a hazard and may ruin the equipment.

II. REQUIRED COMPONENTS AND MATERIALS

1. 4661X Series Packaged Air Conditioner
2. 46612-5512 Installation Accessory Kit, consisting of:
 - Condenser Duct Flange
 - Condenser Grille
 - Indoor Grille
 - Indoor Air Filter
 - Thermostat Wiring Adaptor
 - High Voltage Cable Clamp
 - Wire Nuts for High Voltage Wiring Connections
 - Mounting Screws for Flange, Grilles
3. 12 VDC Wall Thermostat, e.g.:
 - 9430A3422 Cool Only, Black
 - 9430A3382 Heat/Cool, Black
4. Thermostat Cable (4 wire), Wire Nuts
5. 4" Dia. Insulated Flex Duct (ducted installation option)
6. Water Drainage Tray (OEM/installer supplied)

III. UNIT FIGURES


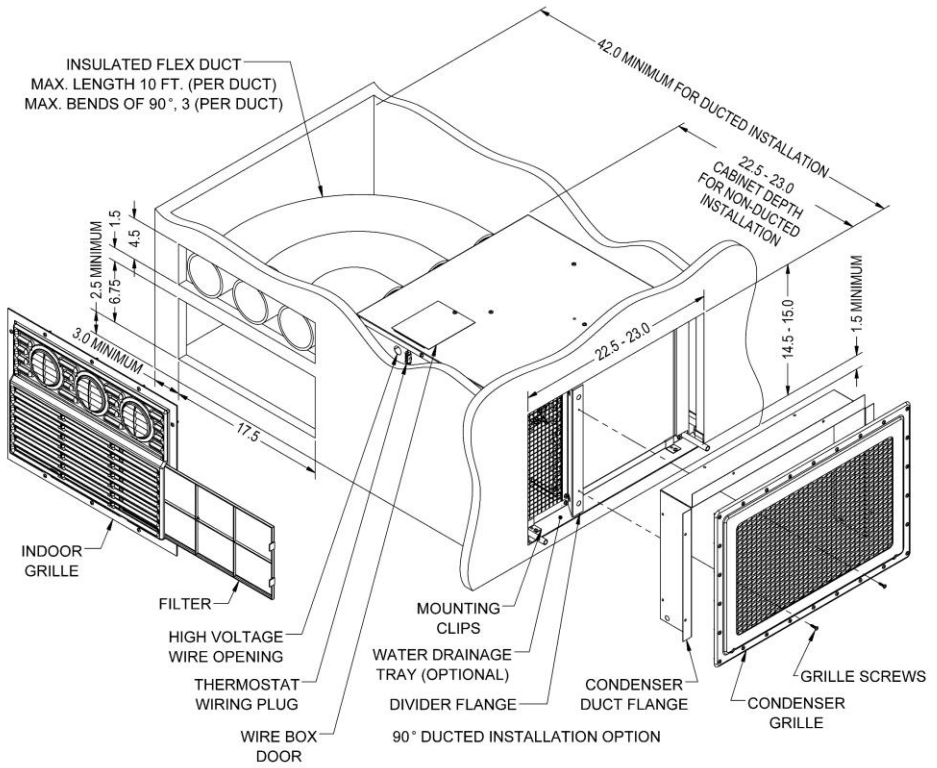


FIGURE 1

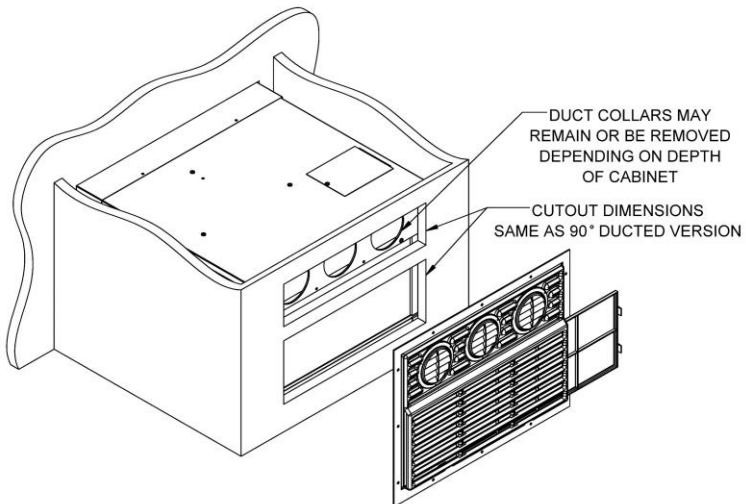

DIRECT, NON-DUCTED (OR DUCTED) INSTALLATION OPTION

FIGURE 2

IV. GENERAL INFORMATION

The 4661X series package air conditioner is intended for installation in recreational vehicles by the vehicle manufacturer. It is to be installed within a cabinet or under a bunk with the interior of the cabinet acting as the indoor return air plenum to the evaporator coil. It is understood that the R.V. manufacturer has provided a suitable installation area with the proper openings to the outside of the vehicle for condenser air and to the inside of the vehicle for conditioned air. This cabinet area will be open to the outside weather and possibly to unit condensation, therefore a water-tight floor or water drainage tray is recommended. These are to be provided by the OEM/installer. The R.V. manufacturer will also need to provide high voltage supply wiring to a 115 volt electrical service (see unit rating plate for specific requirements) and 12 volt DC power for the thermostat wiring.

V. UNIT INSTALLATION

The mounting and ducting options are illustrated in Figures 1 and 2.

- 1) Ducted with indoor grille 90° to outer wall
- 2) Indoor grille opposite outer wall with indoor louvers connected directly to unit or ducted.
 - a) Prepare cabinet and openings as shown in Figures 1 and 2.
 - b) Attach condenser duct flange to unit, utilizing pre-drilled holes and provided (silver) screws.
 - c) Slide unit into cabinet area through opening in outer wall of R.V. Apply caulking between duct flange and outer wall and screw duct flange to outer wall with provided (silver) screws.
 - d) If desired, mounting clips used to hold the unit to the wood skid for shipping may be re-used to secure the unit to the cabinet floor.
 - e) Apply installer supplied butyl sealant tape around back perimeter of condenser grille.
 - f) Slide condenser grille in place over unit drain hoses and screw grille to R.V. wall and to unit divider flange with provided (black) screws.
 - g) Attach indoor grille to side of interior cabinet with provided (black) screws.
 - h) If a ducted installation method is being used, cut proper length of flex duct for 3 sets of duct collars/louvers. Install flex duct over the collars on the unit end and over the louvers on the grille assembly. Secure and seal each end of ducts with duct tape.

VI. 115 VAC ELECTRICAL WIRING

WARNING – SHOCK HAZARD

To prevent the possibility of severe personal injury or equipment damage due to electrical shock, always be sure the electrical power is disconnected or off before beginning installation.

1. Circuit Protection
See unit rating plate for required time delay (H.A.C.R.) fuse or circuit breaker size.
2. High Voltage Wiring Specifications
Use copper conductors only, sized according to the circuit amperage and conductor length per the NEC and local codes.
3. High Voltage Routing
 - A. Route all wiring per applicable local and national electrical codes.
 - B. Remove the wire box door from the top of unit.
 - C. Install the provided wire cable clamp in the high voltage wire entry hole and push cable through clamp and into the wire box. When using non-metallic sheath cable (Romex, etc.), strip sheath back to expose 4-6 inches of the supply leads. Strip the individual wire lead ends for wire connection (about 1/2" bare wire).
 - D. Using provided wire nuts, connect high voltage "pig-tail" wires in unit to supply leads. Green to ground, Black to "Hot", and White to "Neutral". It is suggested to apply electrical tape around wire nuts and wires to ensure long-term security.
 - E. Push high voltage wiring and wire nuts into the segregated box area of the control box and re-install control box door.

VII. THERMOSTAT AND 12 VDC WIRING

Routing of the thermostat wiring must comply with all local and national electrical codes. Collect any excess thermostat harness in the air conditioner mounting compartment. Be sure to secure the excess wiring within the compartment. Coiling the excess harness is acceptable.

The following thermostat control wires are provided on the thermostat wiring adaptor	
Color	Thermostat Function
Blue	-12VDC Power
Yellow	+12VDC Input to compressor
Green	+12VDC Input to high fan speed
Gray	+12VDC Input to low fan speed

THERMOSTAT MOUNTING

Follow the instructions packed with the thermostat to select a location for the thermostat mounting. Choose a location which is not totally isolated from air currents and is not subject to direct discharge from an air register.

VIII. CHECKOUT

1. Before engaging power to any system, ensure the following:
 - A) All tools have been removed from the equipment.
 - B) All wiring is attached, routed and properly secured.
 - C) All panels (both mechanical and electrical) are in place.

IX. OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

A. Operation

Following the guidance provided with the wall thermostat, verify that each thermostat setting operates the appliance in the proper manner.

B. Maintenance

One of the biggest advantages of owning a Coleman-Mach air conditioner is the maintenance needed is minimal to keep the unit in good working order.

In fact, the only maintenance that must be taken care of on a regular basis, is the cleaning or replacement of the air conditioner return air filter and condensate drain.

The return air filter of this system will accumulate dust and dirt more quickly than ceiling mounted air conditioning systems. We recommend that the filters be checked on a weekly basis.

- D) The thermostat system switch is placed into the "OFF" position.
- E) All co-workers have been warned that the equipment is being energized.

2. System wiring may be checked by referring to the wiring diagram located on the back of the wiring box door.
3. Before beginning the checkout procedure, thoroughly read the checkout instructions in either the thermostat installation instructions or in the operations section of this manual.
4. After complying with steps 1 through 3, engage power to all systems and begin checkout procedure.

If the filters are not cleaned or replaced at regular intervals, they may become partially clogged with lint and dirt. A clogged filter will produce a loss of air volume and may eventually cause equipment damage.

Do not operate the air conditioner without the return air filters in place. Operating the system without the filters allows the lint and dirt that is normally stopped by the filter to accumulate on the cooling coil of the air conditioner. This also will lead to a loss of air volume, possible equipment damage and an expensive cleaning process.

Once or twice a season inspect the outdoor coil and brush off any accumulated residue with a soft bristled brush.

The condensate drain and associated hose should be flushed once a season to remove any residue.

X. WARRANTY

Let's face it. Sometimes even the best products may need service. To obtain warranty service on your Coleman-Mach air conditioner, please contact your selling dealer, or you may access our web site on the internet at www.Airxcel.com for answers to the most frequently asked questions and service center locations.

Airxcel, Inc. support help may be accessed by E-mail at RVPSupport@Airxcel.com. All written correspondence should be directed to:

Airxcel, Inc.
RV Products Division
3050 North St. Francis
Wichita, KS 67219

IMPORTANT

1. Carefully read the LIMITED 2 YEAR WARRANTY, the OPTIONAL THREE YEAR EXTENDED PARTS WARRANTY, sample contract, terms, conditions, exceptions and exclusions regarding your unit at www.Airxcel.com.
2. An optional three year extended parts only contract is available at an additional cost of \$89.95. To obtain this optional three year parts contract, fill out the application located on the back of this manual. Once completed, cut along the dotted lines and mail the applications and your check or money order to the address above. Applications must be made **within ninety (90) days** of the original purchase.
3. Inquiries about your Coleman-Mach air conditioner must include the model and serial numbers and the date of purchase. The model and serial numbers can be found on the air conditioner rating plate.



AIRXCEL, INC. - RV Products Division

3050 North St. Francis • Wichita, KS 67219 • 316.832.3400 • www.AIRXCEL.com

Email Support: www.RVPSupport@airxcel.com • Email Sales: RVPSales@airxcel.com

Coleman is a registered trademark of The Coleman Company, Inc. used under license. Mach is a registered trademark.

Coleman-Mach

An AIRXCEL Brand

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, DE FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN DES THERMOPOMPES SÉRIE 4661X

CLIMATISEUR SOUS LA COUCHETTE/ARMOIRE

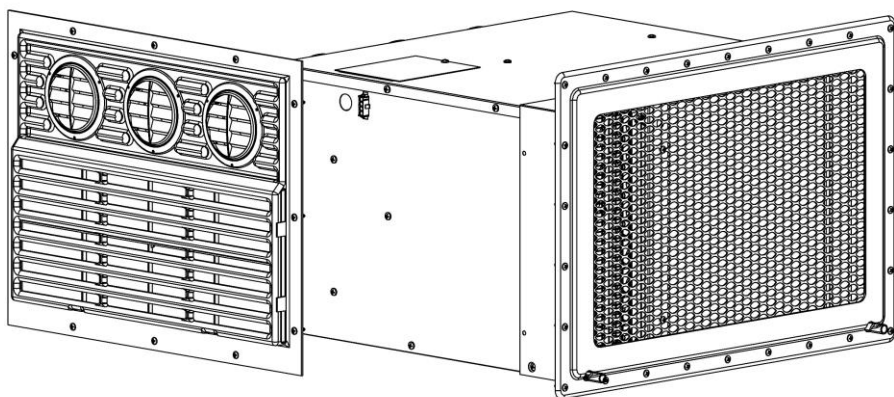


TABLE DES MATIÈRES

I.	Mises en garde	8
II.	Composants et matériaux requis	8
III.	Spécifications de l'unité	9
IV.	Renseignements généraux	10
V.	Installation de l'unité	10
VI.	Câblage électrique 115 VCA	10
VII.	Thermostat et câblage 12 V c.c.	11
VIII.	Vérification	11
IX.	Instructions de fonctionnement et d'entretien	11
X.	Garantie	12
XI.	Garantie prolongée facultative	13

I. MISES EN GARDE

AVIS IMPORTANT

Ces instructions sont à l'usage des personnes qualifiées qui sont spécialement formées et expérimentées dans l'installation de ce type d'équipement et des composants connexes de système.

Dans certains États ou provinces, il est exigé que le personnel d'installation et d'entretien détienne une licence. **LES PERSONNES NON QUALIFIÉES NE DOIVENT PAS INSTALLER NI EFFECTUER LA MAINTENANCE DE CET ÉQUIPEMENT.**

REMARQUE

Les mots « doit » ou « devra » indiquent une exigence qui est essentielle à la performance satisfaisante et sécuritaire de produit.

Les mots « devrait » ou « pourrait » indiquent une recommandation ou un conseil qui n'est pas indispensable et n'est pas nécessaire, mais qui peut être utile.

AVERTISSEMENT! – RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Pour éviter tout risque de blessures graves ou de dommages matériels dus à un choc électrique, assurez-vous toujours que la source d'alimentation électrique de l'appareil est débranchée avant d'effectuer l'entretien.

RESPECTEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUTES LES MISES EN GARDE DE CE GUIDE POUR ÉVITER LES DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT, LES BLESSURES PHYSIQUES ET LES FEUX.

AVERTISSEMENT!

Une mauvaise installation pourrait endommager l'équipement, peut créer un danger et annulera la garantie.

L'utilisation de composants non testés en combinaison avec ces unités annulera la garantie, peut rendre l'équipement en violation des codes d'État, peut créer un danger et endommager l'équipement.

II. COMPOSANTS ET MATÉRIAUX REQUIS

1. Climatiseur emballé série 4661X
2. 46612-5512 Trousse d'accessoires d'installation, comprenant :
 - Bride de conduit de condenseur
 - Grille du condenseur
 - Grille intérieure
 - Filtre à air intérieur
 - Adaptateur de câblage du thermostat
 - Collier de serrage haute tension
 - Capuchons de connexion pour connexions de câblage haute tension
 - Vis de montage pour bride, grilles
3. Thermostat mural de 12 V c.c., p. ex. :
 - 9430A3422 Froid seulement, Noir
 - 9430A3382 Chauffage/refroidissement, Noir
4. Câble de thermostat (4 fils), capuchons de connexion
5. 4 po diam. Conduit flexible isolé (option d'installation avec conduit)
6. Plateau de drainage de l'eau (OEM/installateur fourni)

III. SPÉCIFICATIONS DE L'UNITÉ


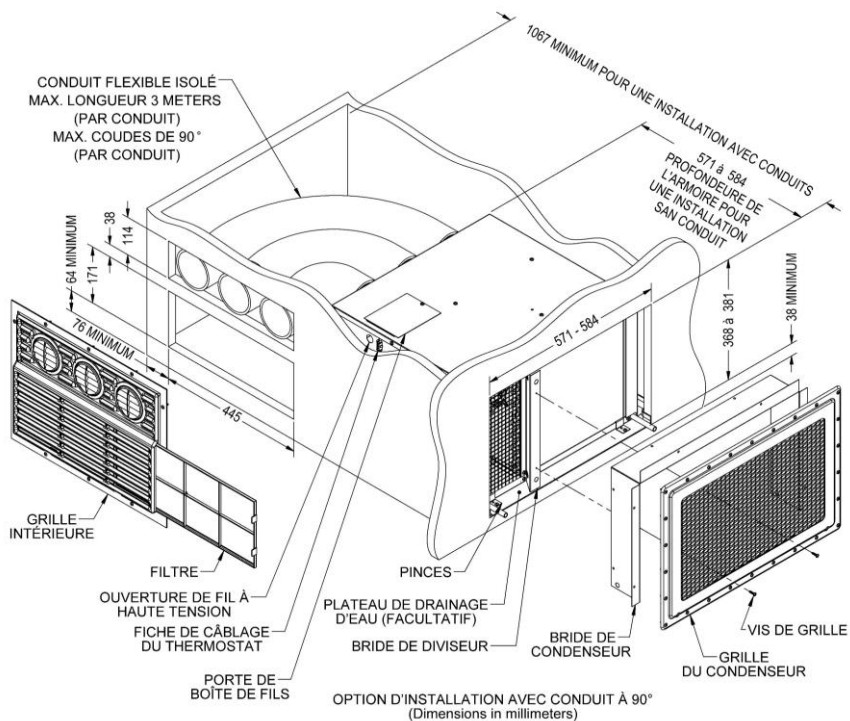


IMAGE 1

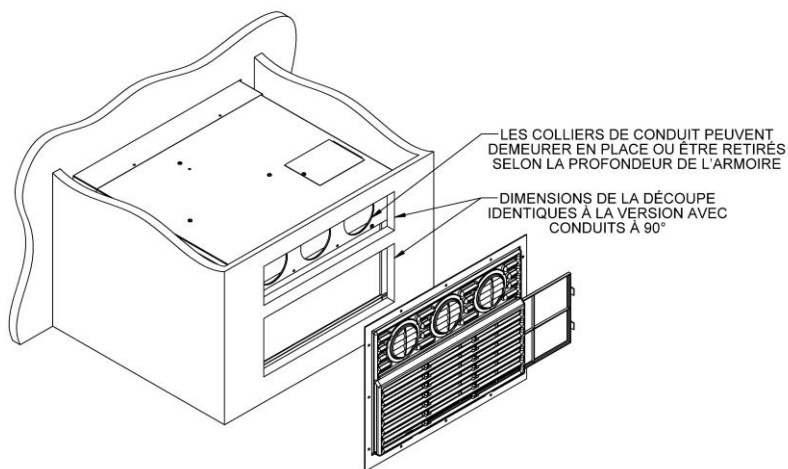

OPTION D'INSTALLATION DIRECTE, SANS CONDUIT (OU AVEC CONDUIT)

IMAGE 2

IV. INFORMATIONS GÉNÉRALES

L'ensemble de climatiseur de la série 4661X est destiné à être installé dans des véhicules récréatifs par le fabricant du véhicule. Il doit être installé dans une armoire ou sous une couchette avec l'intérieur de l'armoire agissant comme plénum de reprise d'air intérieur vers le serpentin de l'évaporateur. Il est entendu que le fabricant du VR a fourni une zone d'installation appropriée avec les ouvertures appropriées à l'extérieur du véhicule pour l'air du condenseur et à l'intérieur du véhicule pour l'air conditionné. Cette zone d'armoire sera ouverte aux intempéries et éventuellement à la condensation de l'unité, c'est pourquoi un sol étanche à l'eau ou un bac d'évacuation de l'eau est suggéré. Le fabricant du VR devra également fournir un câblage d'alimentation haute tension à un service électrique de 115 volts (voir la plaque signalétique de l'unité pour les exigences spécifiques) et une alimentation de 12 volts c.c. pour le câblage du thermostat.

V. INSTALLATION DE L'UNITÉ

Les options de montage et de conduit sont illustrées aux images 1 et 2.

- 1) Conduit avec grille intérieure à 90° par rapport au mur extérieur
- 2) Grille intérieure à l'opposé de la paroi extérieure avec volets intérieurs connectés directement à l'unité ou à un conduit.
 - a) Préparer l'armoire et les ouvertures comme illustrées aux images 1 et 2.
 - b) Fixer la bride du conduit du condenseur à l'unité en utilisant les trous pré-perçés et les vis (argentées) fournies.
 - c) Glisser l'unité dans la zone de l'armoire à travers l'ouverture dans la paroi extérieure du VR. Appliquer du calfeutrage entre la bride du conduit et la paroi extérieure et visser la bride du conduit sur la paroi extérieure avec les vis (argentées) fournies.
 - d) Si désiré, les pinces de montage utilisées pour maintenir l'unité au plateau de bois pour l'expédition peuvent être réutilisées pour fixer l'unité au plancher de l'armoire.
 - e) Appliquer du ruban d'étanchéité en butyle fourni par l'installateur autour du périmètre arrière de la grille du condenseur.
 - f) Glisser la grille du condenseur sur les tuyaux de vidange de l'unité et visser la grille sur le mur de la soupape de retenue et sur la bride de séparation de l'unité avec les vis (noires) fournies.

- g) Fixer la grille intérieure sur le côté de l'armoire intérieure avec les vis (noires) fournies.
- h) Si une méthode d'installation avec conduit est utilisée, couper la longueur appropriée du conduit flexible pour 3 ensembles de colliers/événements à lames. Installer le conduit flexible sur les colliers à l'extrémité de l'unité et sur les persiennes de l'assemblage de grille. Fixer et sceller chaque extrémité des conduits avec du ruban adhésif pour conduits.

VI. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE 115 VCA AVERTISSEMENT – RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Afin de prévenir de graves blessures corporelles ou des dommages à l'équipement à la suite d'une électrocution, assurez-vous toujours de débrancher ou désactiver le câble d'alimentation de l'appareil avant de commencer l'installation.

1. Protection du circuit
Voir la plaque signalétique de l'unité pour connaître la temporisation requise (H.A.C.R.) du fusible ou de la taille du disjoncteur.
2. Caractéristiques de câblage haute tension
Utiliser uniquement des conducteurs en cuivre, dimensionnés selon l'ampérage du circuit et la longueur du conducteur conformément aux codes NEC et locaux.
3. Acheminement à haute tension
 - A. Acheminer tout le câblage conformément aux codes électriques locaux et nationaux applicables.
 - B. Retirer la porte du boîtier de fils du haut de l'appareil.
 - C. Installer le serre-câble fourni dans le trou d'entrée du câble haute tension et pousser le câble à travers le serre-câble et dans la boîte de câbles. Lorsque vous utilisez un câble à gaine non métallique (Romex, etc.), dénuder la gaine pour exposer 4 à 6 pouces des fils d'alimentation. Dénuder les extrémités des fils pour la connexion (environ 1/2 po de fil nu).
 - D. À l'aide des capuchons de connexion fournis, brancher les fils haute tension à « queue de cochon » de l'unité aux fils d'alimentation. Vert à la terre, Noir à « tension » et Blanc à « neutre ». Il est suggéré d'appliquer du ruban isolant autour des capuchons de connexion et des fils pour assurer une sécurité à long terme.
 - E. Pousser le câblage haute tension et les capuchons de connexion dans la zone de boîte séparée du boîtier de commande et réinstaller la porte du boîtier de commande.

VII. THERMOSTAT ET CÂBLAGE 12 V C.C.

L'acheminement du câblage du thermostat doit être conforme à tous les codes électriques locaux et nationaux. Récupérer tout excès de faisceau du thermostat dans le compartiment de montage du climatiseur. S'assurer de fixer l'excès de câblage dans le compartiment. Il est acceptable d'enrouler l'excès de harnais.

Les fils de commande du thermostat suivants sont fournis sur l'adaptateur de câblage du thermostat	
Couleur	Fonction du thermostat
Bleu	-Alimentation 12VDC
Jaune	Entrée +12 V c.c. vers compresseur
Vert	Entrée +12 V c.c. à vitesse de ventilateur élevée
Gris	Entrée +12 V c.c. entrée vers basse vitesse du ventilateur

MONTAGE DU THERMOSTAT

Suivre les instructions fournies avec le thermostat pour sélectionner un emplacement pour le montage du thermostat. Choisir un emplacement qui n'est pas totalement isolé des

courants d'air et qui n'est pas soumis à une décharge directe d'un registre d'air.

VIII. VÉRIFICATIONS

1. Avant d'alimenter un système, assurez-vous de ce qui suit :
 - A) Tous les outils ont été retirés de l'équipement.
 - B) Tout le câblage est fixé, acheminé et correctement fixé.
 - C) Tous les panneaux (mécaniques et électriques) sont en place.
 - D) L'interrupteur du système de thermostat est placé en position « OFF » (éteint).
 - E) Tous les collègues ont été avertis que l'équipement est sous tension.
2. Le câblage du système peut être vérifié en se reportant au schéma de câblage situé à l'arrière de la porte du boîtier de câblage.
3. Avant de commencer la procédure de vérification, lire attentivement les instructions de vérification dans les instructions d'installation du thermostat ou dans la section opérations de ce manuel.
4. Après avoir effectué les étapes 1 à 3, mettre tous les systèmes sous tension et commencer la procédure de vérification.

IX. INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN

A. Fonctionnement

En suivant les directives fournies avec le thermostat mural, vérifier que chaque réglage du thermostat fait fonctionner l'appareil de la manière appropriée.

B. Entretien

L'un des plus importants avantages de votre nouveau climatiseur Coleman-Mach, c'est que l'entretien nécessaire pour conserver l'appareil en bon état de marche est minimal.

En fait, le seul entretien qui doit être effectué régulièrement est le nettoyage ou le remplacement du filtre à air de retour du climatiseur et du drain de condensat.

Le filtre à air de reprise de ce système accumulera la poussière et la saleté plus rapidement que les systèmes de climatisation montés au plafond. Nous recommandons que les filtres soient vérifiés chaque semaine.

Si les filtres ne sont pas nettoyés, ils pourraient devenir partiellement obstrués de charpie et de saletés. Un filtre obstrué produira une perte de volume d'air et pourrait possiblement endommager l'équipement.

Ne pas faire fonctionner le climatiseur sans filtres à air de retour. L'utilisation du système sans filtres permet à la peluche et à la saleté normalement arrêtées par le filtre de s'accumuler sur le serpentin de refroidissement du climatiseur. Cela entraînera également une perte de volume d'air, des dommages possibles à l'équipement et un processus de nettoyage coûteux.

Une ou deux fois par saison, inspecter le serpentin extérieur et brosser tout résidu accumulé avec une brosse à poils doux.

Le drain de condensat et le tuyau associé doivent être rincés une fois par saison pour éliminer tout résidu.

X. GARANTIE

Soyons réalistes. Il arrive que même les meilleurs produits aient besoin de réparations. Pour vous prévaloir du service de réparation sous garantie pour votre climatiseur Coleman-Mach, veuillez communiquer avec votre détaillant. Vous pouvez également visiter notre site Web à l'adresse www.airxcel.com pour consulter les réponses aux questions les plus fréquemment posées ainsi que les adresses des centres de service.

Vous pouvez communiquer avec le support Airxcel, Inc. par courriel à l'adresse RVPSupport@Airxcel.com.

Toute correspondance écrite doit être transmise à l'adresse suivante :

Airxcel, Inc.
RV Products Division
3050 North St. Francis
Wichita, KS 67219 USA

IMPORTANT

1. Prenez connaissance de la GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS, de la GARANTIE PROLONGÉE FACULTATIVE DE TROIS ANS SUR LES PIÈCES, de l'exemple de contrat, des modalités, des conditions, des exceptions et des exclusions en visitant le site www.Airxcel.com et en tapant WARRANTY dans la barre de recherche.
2. Un contrat prolongé facultatif de trois ans est disponible en option pour des frais additionnels de 89,95 \$. Pour obtenir ce contrat prolongé facultatif de trois ans, remplir la demande qui se trouve à l'arrière de ce manuel. Une fois complétée, la couper le long des lignes pointillées et envoyer votre demande par la poste, accompagnée de votre chèque ou de votre mandat postal à l'adresse ci-dessus. Les demandes doivent être faites **dans une limite de 90 jours** de l'achat original.
3. Toute question concernant le climatiseur Coleman-Mach doit inclure le numéro du modèle et son numéro de série ainsi que la date d'achat. Le numéro de modèle et le numéro de série figurent sur la plaque d'évaluation du climatiseur.



AIRXCEL, INC. - Division des produits de VR

3050 North St. Francis • Wichita, KS 67219 • 316.832.3400 • www.AIRXCEL.com

Soutien par courriel : www.RVPSupport@airxcel.com • Ventes par courriel : RVPSales@airxcel.com

Coleman est une marque de commerce déposée de The Coleman Company, Inc. utilisée sous licence. Mach est une marque de commerce déposée

***** OFFRE DE GARANTIE PROLONGÉE FACULTATIVE *****

Protégez votre nouvel achat avec notre contrat prolongé de trois (3) ans sur les pièces seulement pour 89,95 \$.

Cette garantie ne couvre que les pièces (et pas la main-d'œuvre) contre toute défectuosité de fabrication pour trois (3) années qui s'ajouteront à votre garantie originale de deux (2) ans. Cette garantie exclut les enveloppes, les filtres et les climatiseurs complets.

Quel ajout formidable à votre garantie standard - savoir que vous disposez d'une protection de trois (3) années supplémentaires en cas de défaillance (excluant les enveloppes, les filtres et les climatiseurs complets) sur votre climatiseur Coleman-Mach. Remplacement gratuit des pièces pendant trois (3) ans (excluant les enveloppes, les filtres et les climatiseurs complets) - ne laissez pas passer cette occasion!

Faites une demande dès aujourd'hui en remplissant la demande ci-dessous, puis en l'envoyant par la poste avec votre chèque ou votre mandat postal au montant de 89,95 \$ à Airxcel Inc., 3050 North St. Francis, Wichita, KS 67219. Un contrat vous sera envoyé dans les prochaines semaines. Conservez-le avec votre documentation comme preuve d'achat.

Pour consulter la GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS, la GARANTIE FACULTATIVE DE TROIS (3) ANS SUR LES PIÈCES, un exemple de contrat, les modalités, les conditions, les exceptions et les exclusions, visitez le site www.Airxcel.com et tapez WARRANTY (GARANTIE) dans la barre de recherche.

***** OPTIONAL EXTENDED WARRANTY OFFER *****

Cover your new purchase with our three (3) year extended parts only contract for \$89.95.

This warranty covers parts only (no labor) against manufacturer defects for an additional three (3) years beyond your original two (2) year warranty. This warranty excludes shrouds, filters and complete air conditioners.

What a great addition to your standard warranty – knowing you have protection for an additional three (3) years should you experience part failure (excluding shrouds, filters and complete air conditioners) on your Coleman-Mach air conditioner. Free replacement parts for three (3) years (excluding shrouds, filters and complete air conditioners) – how can you pass this up!

Apply today by filling out the application below and mailing it with your check or money order for \$89.95 to Airxcel, Inc., 3050 North St. Francis, Wichita, KS 67219. A contract will be sent to you within a few weeks. You should retain with your paperwork for proof of purchase.

To view the LIMITED 2 YEAR WARRANTY, the OPTIONAL THREE (3) YEAR EXTENDED PARTS WARRANTY, a sample contract, terms, conditions, exceptions and exclusions, please visit www.Airxcel.com and type WARRANTY in the search bar.

This page was intentionally left blank.
Cette page a été volontairement laissée vierge.

***** OPTIONAL EXTENDED WARRANTY OFFER *****

***** OFFRE DE GARANTIE PROLONGÉE FACULTATIVE *****

APPLICATION FOR OPTIONAL THREE (3) YEAR PARTS CONTRACT

\$89.95

DEMANDE DE CONTRAT FACULTATIF DE TROIS (3) ANS SUR LES PIÈCES

89,95 \$

(DOES NOT INCLUDE LABOR. EXCLUDES SHROUDS, FILTERS AND COMPLETE AIR CONDITIONERS)
(CETTE GARANTIE COMPREND LA MAIN-D'ŒUVRE. ELLE EXCLUT LES ENVELOPPES, LES FILTRES ET LES CLIMATISEURS COMPLETS)

APPLICATION MUST BE MADE WITHIN 90 DAYS OF PURCHASE DATE OF THE AIR CONDITIONER OR THE RECREATIONAL VEHICLE IF THE AIR CONDITIONER IS ORIGINAL EQUIPMENT.

LA DEMANDE DOIT ÊTRE PRÉSENTÉE DANS LES 90 JOURS DE LA DATE DE L'ACHAT DU CLIMATISEUR OU DU VÉHICULE RÉCRÉATIF SI LE CLIMATISEUR FAIT PARTIE DE L'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE.

(PLEASE PRINT CLEARLY)
(ÉCRIVEZ EN LETTRES MOULÉES)

DATE OF PURCHASE:

DATE D'ACHAT :

(Air conditioner)

(Climatiseur)

Name of Purchaser:

Nom de l'acheteur :

Street:

Rue :

City:

State:

Zip:

Ville :

État/Province :

Code postal/Zip:

Place Model No./Serial No. sticker Here

**BE SURE TO ENCLOSE A CHECK OR MONEY ORDER FOR \$89.95 (U.S. FUNDS)
N'OUBLIEZ PAS D'INCLURE UN CHÈQUE OU UN MANDAT POSTAL AU MONTANT DE
89,95 \$ (EN \$ US)**



1980A184